

Bild 9. Kennlinien einer Gußrohrleitung NW 500 von 3000 m Länge
Fördermedium: Lauge, Dichte 1190 kg/m^3

Bild 10 zeigt die Innenfläche der gereinigten Gußrohrleitung. Ausgehend von diesen guten Ergebnissen werden die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Reinigung des gesamten Leitungsnetzes geschaffen.

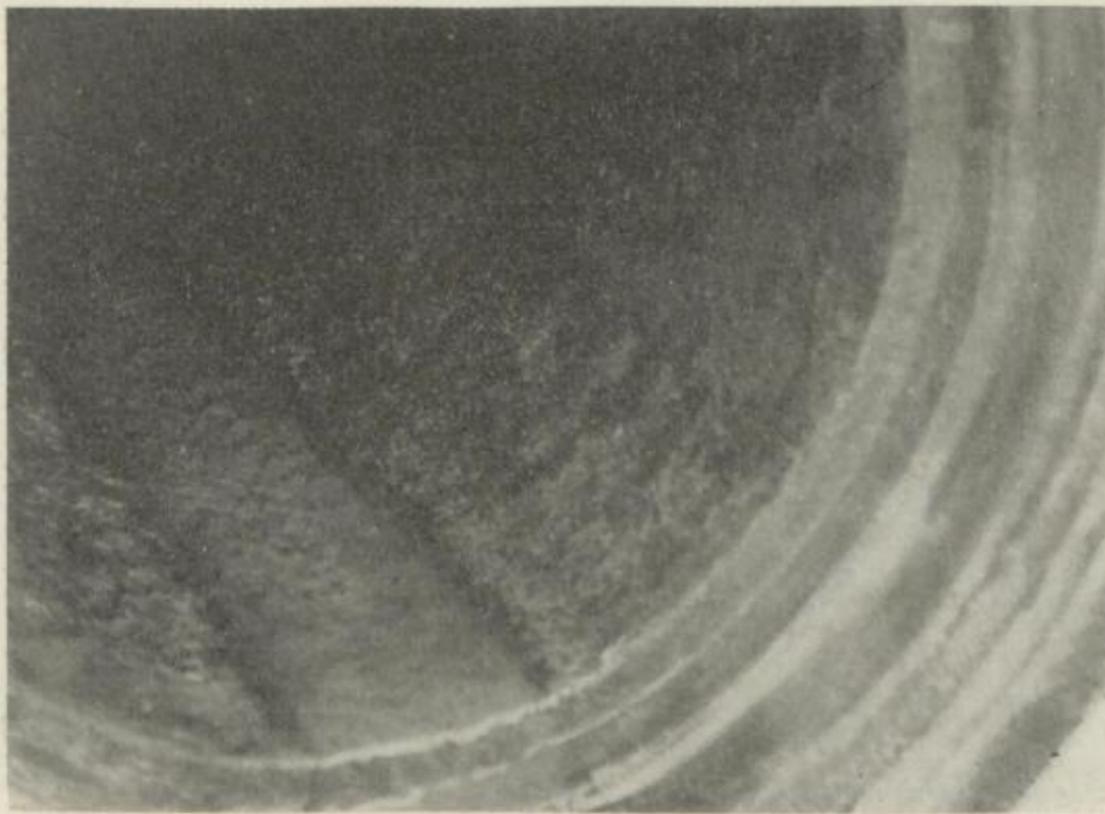


Bild 10. Innenfläche der gereinigten Gußrohrleitung