

P 439

2817

38


2.10.06

W 217.8

INSTITUT FÜR INNENGESTALTUNG AN DER HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR UND BAUWESEN WEIMAR

9439

Länge genommen ist der Anstellungsplatz 20 cm zu groß,
 für eine freigelegte auf 3 Kettgelenken ruhen werden
 können ohne zu breiten. 2 Kettgelenke sind zu klein, d.h. die
 muss bedacht werden, dass die Anstellensweise durch Verleimen
 (Stützpunkte) je Stützpunkt also 3,3 mm Abstand zwischen den Stütz-
 punkten!

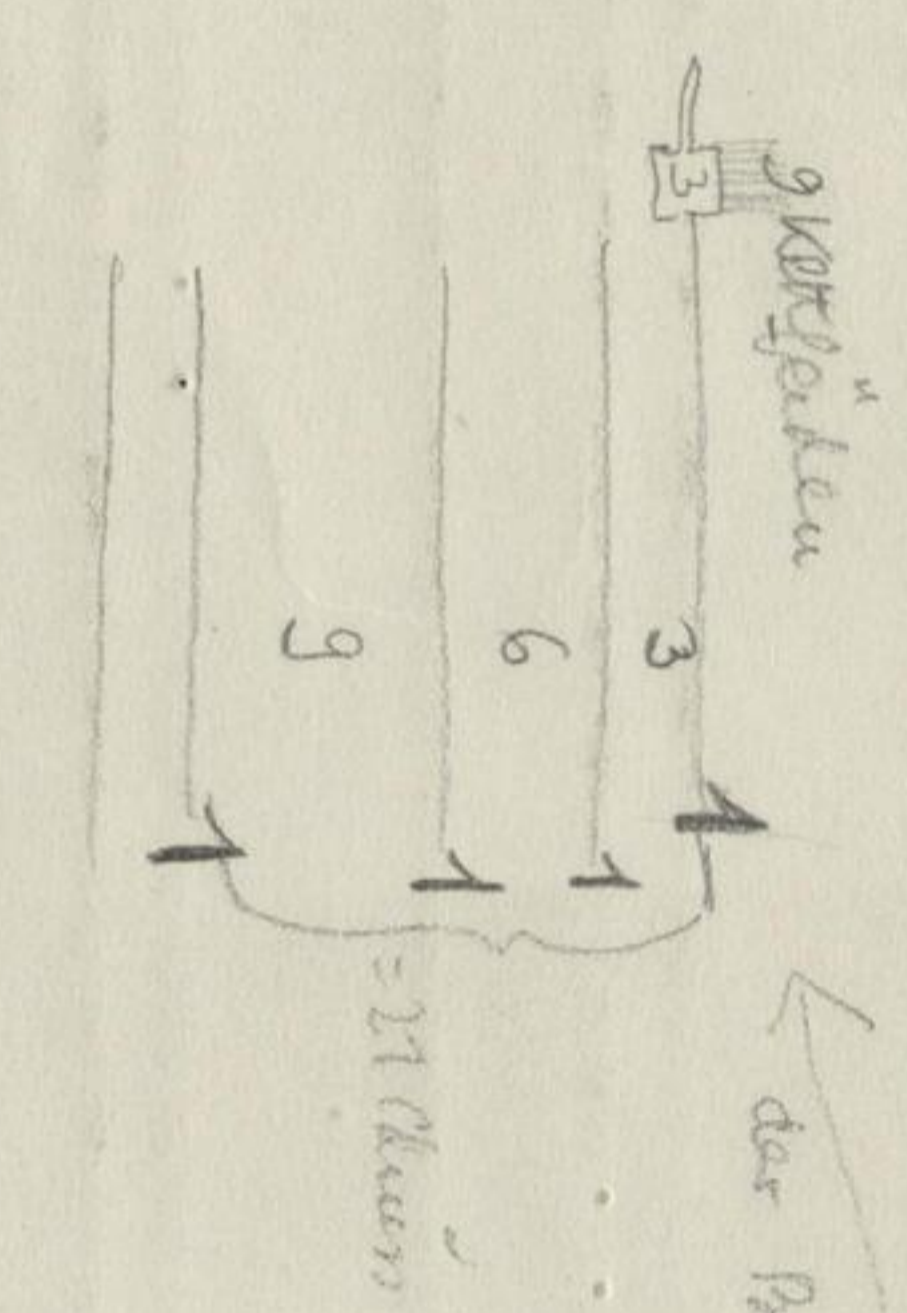

720/

8 1/4